


Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau Potable 2024

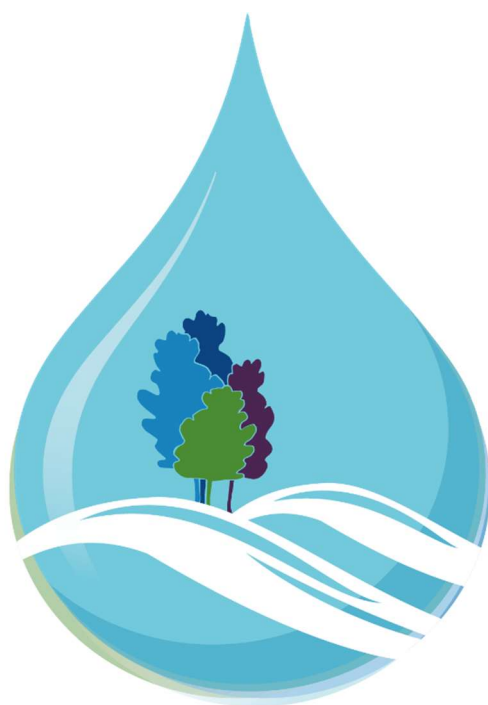

RÉGIE DES EAUX
ARDENNE *rivesdemeuse*

Introduction

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Administration,

J'ai le plaisir de vous présenter le **Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau Potable – Exercice 2024**, document de transparence qui permet à chaque usager d'apprécier la performance du service, la gestion des infrastructures et l'utilisation des ressources publiques.

En 2024, le service d'eau potable a desservi **19 communes**, représentant **26 312 habitants**, avec un total de **12 714 abonnés**. Sur ce périmètre, la Régie assure l'exploitation directe de **12 communes**, soit **5 165 abonnés**, confirmant la montée en charge progressive du modèle de gestion publique. La qualité sanitaire de l'eau distribuée est restée pleinement conforme aux exigences réglementaires, avec un taux de conformité microbiologique de **99,6 %** et physico-chimique de **100 %** sur l'ensemble du territoire.

Les volumes facturés atteignent **1 228 791 m³**, dont **412 549 m³** en gestion directe. Dans un contexte de sobriété hydrique, la consommation moyenne par abonné s'établit à **94,90 m³/an**. Parallèlement, la Régie poursuit ses efforts sur la performance du réseau, avec **147 recherches de fuites réalisées** et des actions de maintenance ciblées permettant de limiter les pertes et d'améliorer la maîtrise de la ressource.

La gestion patrimoniale demeure un enjeu majeur pour garantir la pérennité du service. L'**Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale** atteint une moyenne de **90/120** sur le périmètre en régie, traduisant un niveau avancé de connaissance des réseaux et installations. Ces résultats confortent notre capacité à planifier efficacement les futurs investissements, dans un contexte de transition vers une gestion renforcée des infrastructures, notamment avec la reprise programmée de certaines délégations.

Enfin, la relation avec les usagers continue de se moderniser, avec un recours croissant à la mensualisation (**5 704 abonnés mensualisés en 2024**) et une augmentation de la volumétrie de dossiers traités, témoignant de la qualité du service rendu et de la proximité avec les usagers.

Je souhaite saluer l'implication quotidienne des agents, dont le professionnalisme contribue à maintenir un service public de l'eau fiable, accessible et performant. Leur engagement, aux côtés de nos partenaires institutionnels, permet d'accompagner la montée en compétence de la Régie et de renforcer la confiance des usagers.

Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport, qui reflète la volonté constante d'amélioration, de transparence et de gestion durable portée par la Régie au service de l'intérêt général.

Cordialement,

Le Président, Daniel DURBECQ.

Sommaire

Introduction	2
Les chiffres clés du service.....	4
I- Le prix du service public de l'eau potable et le mode de gestion	7
1. Définition.....	7
2. Mode de gestion	7
3. Prix du service eau potable TTC pour 120 m3	8
II- Les consommateurs du service et leurs consommations	9
Le nombre d'abonnés	9
Les abonnés mensualisés	11
La consommation moyenne.....	13
Activité clientèle.....	14
III. La gestion patrimoniale.....	16
1. L'inventaire des installations (Tableaux en annexes)	16
2. Travaux neufs	16
3. Les volumes produits	20
4. L'inventaire des réseaux	22
5. L'indice de connaissance de gestion patrimoniale.....	23
6. Gestion du patrimoine.....	25
7. Télégestion des installations et interventions	27
IV. La performance et l'efficacité opérationnelle du service	30
1. La qualité de l'eau	30
2. Le rendement des réseaux	32
3. L'indice linéaire de perte.....	33
4. Le bilan énergétique	35
V. Actualité réglementaire 2024.....	36

Les chiffres clés du service

Le service d’eau potable représente :


Paramètres	Valeurs				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de communes	19	19	19	19	19
Nombre d’habitants desservis	26 312 (2025, Ministère de l’Intérieur)				
Nombre d’abonnés	12 829	12 703	12 710	12 867	12 714
Volume facturé	1 288 851 m3	1 275 661 m3	1 326 975 m3	1 223 544 m3	1 228 791 m3
Nombre de réservoirs	29	29	29	29	29
Nombre de cuves dans les réservoirs	49	49	49	49	49
Volume des réservoirs	14 084 m3	14 084 m3	14 084 m3	14 084 m3	14 084 m3
Nombre de surpresseurs	18	18	18	18	18
Nombre d’unités de production et de traitement	13	13	13	13	13
Longueur du réseau	401,34 kms	401,44 kms	401,44 kms	401,44 kms	401,6 kms
Nombre de branchement	13 061	13 081	13 089	13 094	13 111
Taux de conformité microbiologique	100 %	100 %	100 %	100 %	99,56 %
Mode de gestion	En régie avec marché de prestations de services et en contrat de délégation de service public	En régie avec marché de prestations de services et en contrat de délégation de service public	En régie avec marché de prestations de services et en contrat de délégation de service public	En régie avec marché de prestations de services et en contrat de délégation de service public	En régie avec marché de prestations de services et en contrat de délégation de service public

Le service d'eau potable représente (gestion en directe) :

Paramètres	Valeurs				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de communes	11	11	12	12	12
Nombre d'habitants desservis	6 022	6022	9350	9337	9402
Nombre d'abonnés	3 682	3 551	5 206	5 196	5 165
Volume facturé	340 951 m3	299 973 m3	464 478 m3	428 105 m3	412 549 m3
Nombre de réservoirs	13	13	16	16	16
Nombre de cuves dans les réservoirs	19	19	23	23	23
Volume des réservoirs	3 369 m3	3 369 m3	5 249 m3	5 249 m3	5249 m3
Nombre de surpresseurs	7	7	8	8	8
Nombre d'unités de production et de traitement	8	8	9	9	9
Longueur du réseau	116,74 kms	116,74 kms	164.74 kms	164,74 kms	165,43 kms
Nombre de branchements	3 132	3 132	4 926	4 928	4 940
Taux de conformité microbiologique	100 %	100 %	100%	100 %	99,5 %
Nombre de DICT traitées	292	504	434	420	534
Nombre de courriers traités	225	447	438	516	554
Nombre de factures émises	6 806	5802	6 542	7 269	7 414
Nombre de dossiers « Notaire »	140	203	190	231	187
Nombre de bons de commande	155	191	244	212	225
Nombre de Titres de Recettes	161	525	821	736	1 085
Nombre d'Avoirs	36	345	474	614	479
Nombre de Mandats de Paiement	513	1091	1099	1332	1 440
Nombre de Mandats d'Annulation	13	38	52	9	62

ÉVOLUTION DU TRAITEMENT ADMINISTRATIF

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

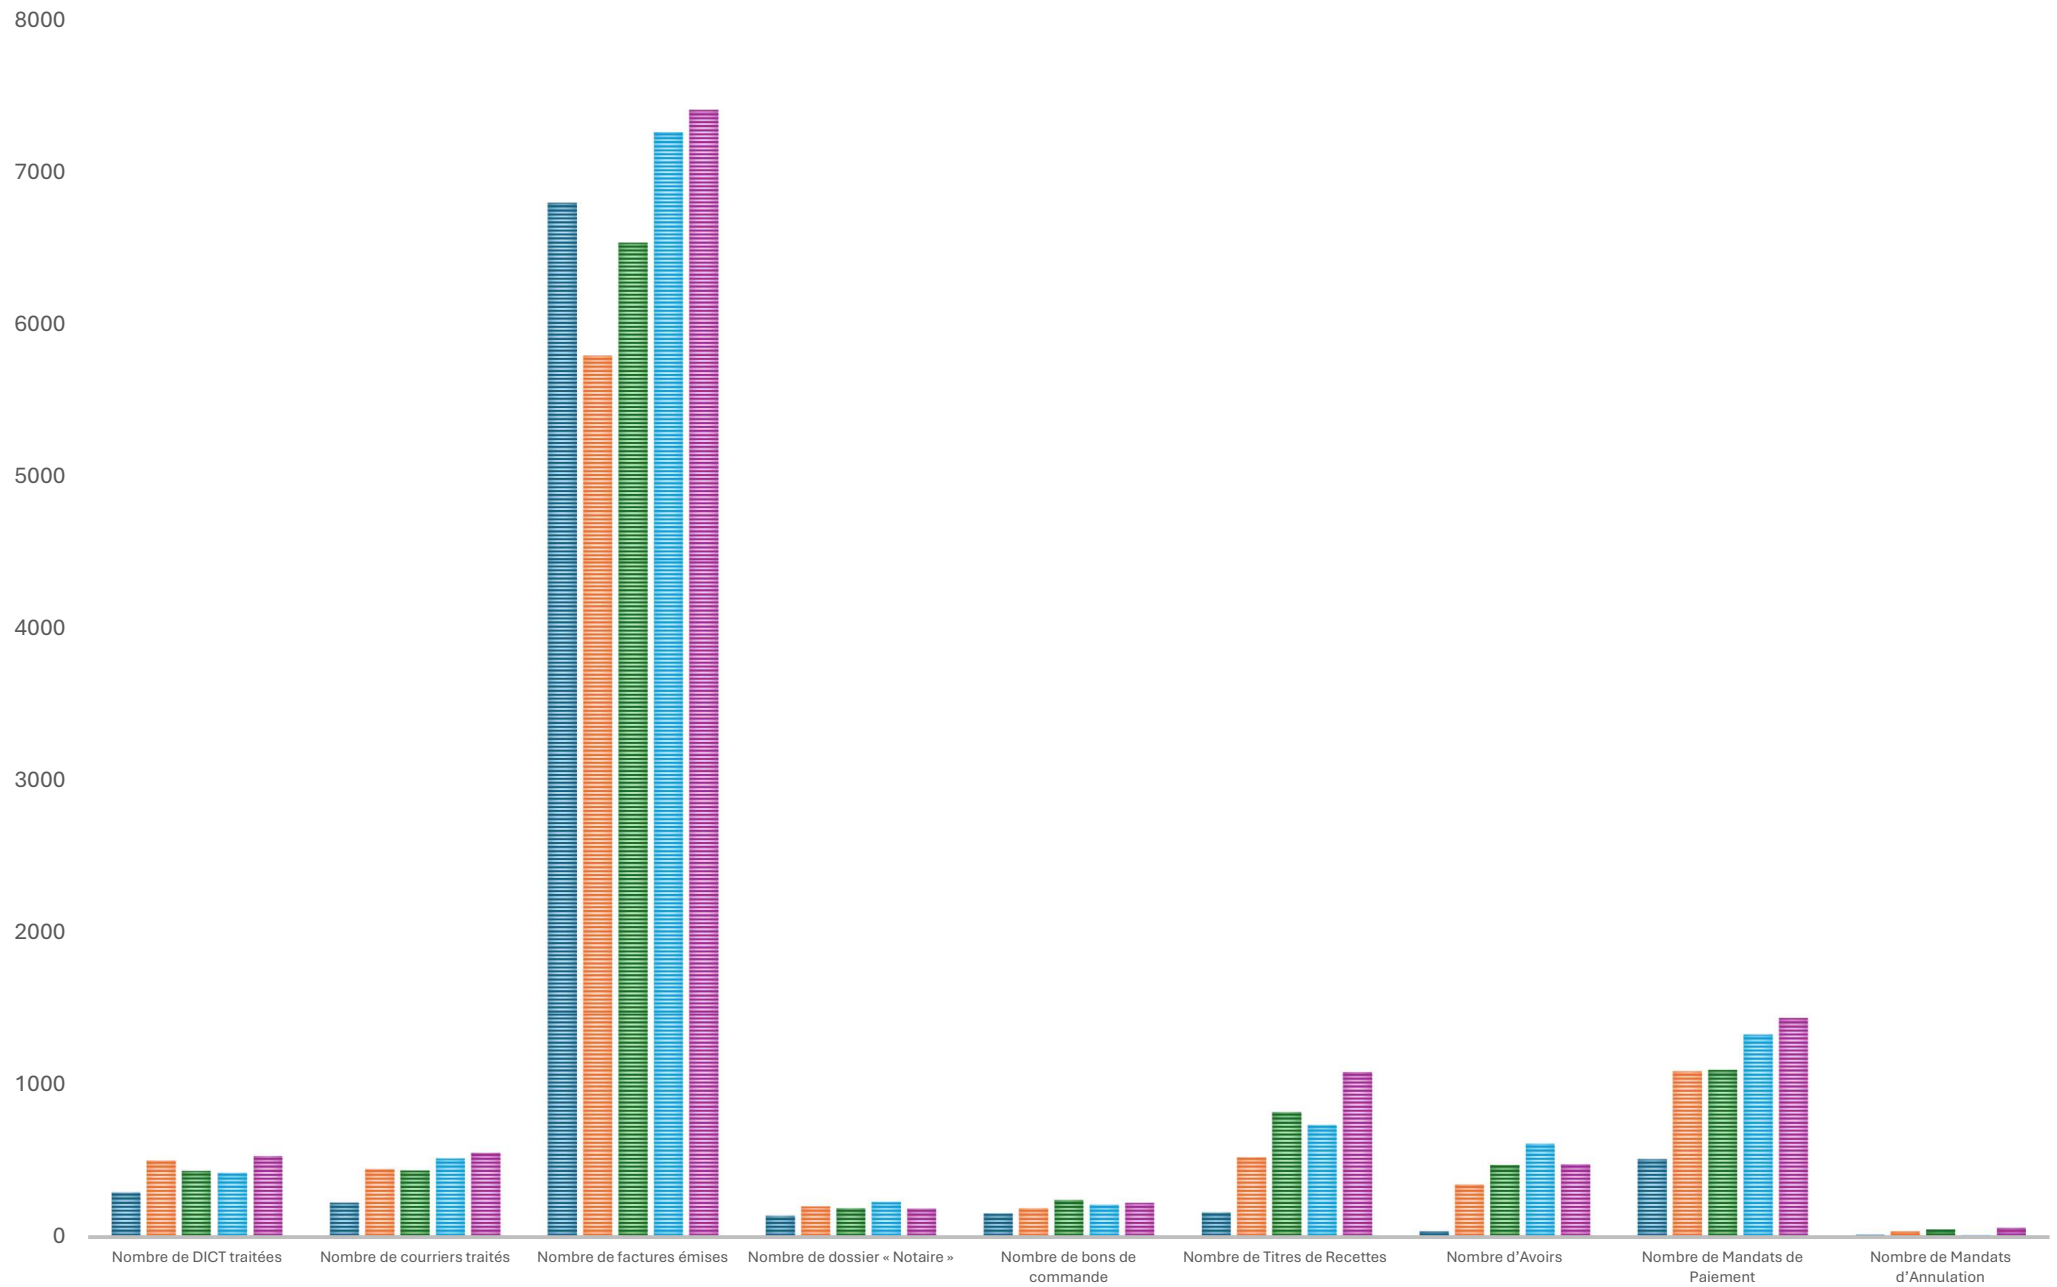

I- Le prix du service public de l'eau potable et le mode de gestion

1. Définition

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type 120 m³ représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

2. Mode de gestion

Agglomération d'eau potable	Communes	Modes de gestion
ANCHAMPS	ANCHAMPS	Régie
AUBRIVES - FOISCHES	AUBRIVES	Régie
	FOISCHES	Régie
CHOOZ	CHOOZ	DSP Véolia jusqu'au 31/12/2024 – Régie depuis le 01/01/2025
FÉPIN	FÉPIN	Régie
FROMELENNES	FROMELENNES	DSP Véolia jusqu'au 31/12/2025
FUMAY	FUMAY	Régie
GIVET	GIVET	DSP Véolia jusqu'au 31/12/2025
HAM SUR MEUSE	HAM SUR MEUSE	Régie
HARGNIES	HARGNIES	Régie
HAYBES	HAYBES	DSP Véolia jusqu'au 31/12/2024 - Régie depuis le 01/01/2025
HIERGES	HIERGES	Régie
LANDRICHAMPS	LANDRICHAMPS	Régie
MONTIGNY SUR MEUSE	MONTIGNY SUR MEUSE	Régie
RANCENNES-CHARNOIS	RANCENNES	DSP Véolia jusqu'au 01/07/2027
	CHARNOIS	DSP Véolia jusqu'au 01/07/2027
REVIN	REVIN	DSP Véolia jusqu'au 31/12/2030
VIREUX-MOLHAIN	VIREUX-MOLHAIN	Régie
VIREUX-WALLERAND	VIREUX-WALLERAND	Régie

3. Prix du service eau potable TTC pour 120 m3

Montant TTC par commune taxes Agence de l'eau comprises pour l'eau potable.


Communes	Prix TTC/m3 au 01/01/2020	Prix TTC/m3 au 01/01/2021	Prix TTC/m3 au 01/01/2022	Prix TTC/m3 au 01/01/ 2023	Prix TTC/m3 au 01/01/ 2024
ANCHAMPS	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
AUBRIVES	1,13 €	1,71 €	2,29 €	2,29 €	2,32 €
CHOOZ	2,46 €	2,48 €	2,52 €	2,52 €	2,56 €
FEPIN	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €
FOISCHES	0,99 €	0,99 €	0,99 €	0,99 €	0,99 €
FROMELENNES	3,00 €	3,04 €	2,89 €	3,04 €	3,06 €
FUMAY	3,30 €	3,13 €	3,29 €	3,09 €	3,02 €
GIVET	1,98 €	2,00 €	2,03 €	2,12 €	2,27 €
HAM SUR MEUSE	1,35 €	1,54 €	1,62 €	1,83 €	1,93 €
HARGNIES	1,43 €	1,71 €	1,90 €	1,95 €	1,96 €
HAYBES	2,82 €	2,51 €	2,62 €	2,69 €	2,75 €
HIERGES	1,28 €	1,74 €	2,13 €	2,16 €	2,21 €
LANDRICHAMPS	1,93 €	1,99 €	2,05 €	2,14 €	2,24 €
MONTIGNY SUR MEUSE	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
RANCENNES- CHARNOIS	3,07 €	2,98 €	3,02 €	3,24 €	3,33 €
REVIN	2,64 €	2,68 €	2,85 €	3,11 €	3,24 €
VIREUX MOLHAIN	2,02 €	2,17 €	2,28 €	2,39 €	2,48 €
VIREUX WALLERAND	2,09 €	2,10 €	2,13 €	2,14 €	2,15 €

II- Les consommateurs du service et leurs consommations


Le nombre d'abonnés

Commune	Nombre d'abonnés				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	124	121	124	125	126
SIDEP AUBRIVES-FOISCHES	626	616	616	618	618
CHOOZ	426	425	421	424	424
FROMELENNES	461	465	458	458	455
FEPIN	151	138	149	149	149
FUMAY	1622	1609	1596	1620	1581
GIVET	2652	2658	2664	2673	2642
HAM SUR MEUSE	122	112	125	130	132
HARGNIES	294	275	286	288	289
HAYBES	920	920	920	925	936
HERGES	122	102	131	132	134
LANDRICHAMPS	69	65	72	74	73
MONTIGNY SUR MEUSE	66	62	63	63	63
RANCENNES-CHARNOIS	328	326	331	333	333
REVIN	2806	2821	2781	2813	2759
VIREUX MOLHAIN	1051	986	987	988	991
VIREUX WALLERAND	1057	1073	1057	1009	1009
Total Régie	3 682	3 550	5 204	5 196	5 165
% Régie	28,55	28%	41%	41%	41%
Total DSP	9 215	9 224	6 619	7 626	7 549
% DSP	71,45	72%	52%	59%	59%
Total Général	12 897	12 774	12 781	12 822	12 714

RÉPARTITION DES ABONNÉES 2021

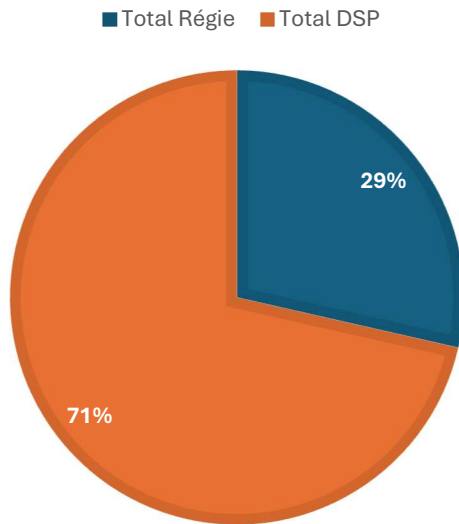

RÉPARTITION DES ABONNÉS 2024

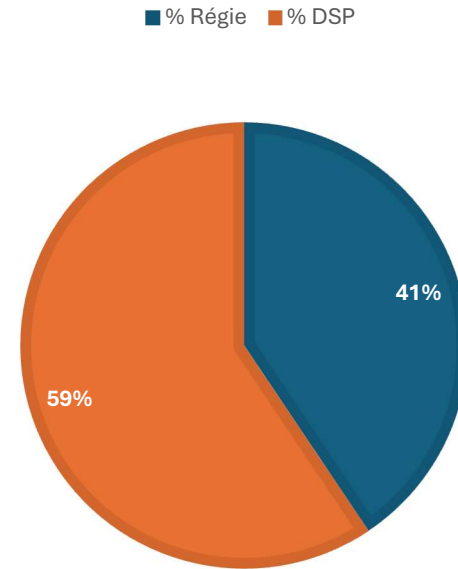


Entre 2021 et 2024, la proportion d'abonnés gérés en régie a augmenté de **52%** passant de 29% à 41%. En 2025, cette proportion sera encore supérieure avec la récupération des contrats de Haybes et de Chooz.


Les abonnés mensualisés

Commune	Nombre d'abonnés mensualisés				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	0	40	42	44	49
AUBRIVES	0	157	195	223	239
CHOOZ	30	30	39	51	51
FEPIN	0	33	43	48	50
FOISCHES	0	15	24	32	30
FROMELENNES	238	245	242	262	273
FUMAY	635	666	620	625	626
GIVET	1082	1151	1210	1251	1279
HAM SUR MEUSE	0	30	39	43	51
HARGNIES	0	85	108	116	121
HAYBES	392	410	431	436	436
HIERGES	0	14	20	24	27
LANDRICHAMPS	0	22	30	28	28
MONTIGNY SUR MEUSE	0	16	22	23	24
RANCENNES-CHARNOIS	166	174	189	194	201
REVIN	1273	1295	1379	1429	1228
VIREUX MOLHAIN	215	335	388	431	437
VIREUX WALLERAND	343	457	508	557	553
Total régie	558	1 204	2 039	2 194	2 235
Total DSP	3 816	3 971	3 490	3 623	3 469
Total général	4 374	5 175	5 529	5 817	5 704

ABONNÉS MENSUALISÉS RÉGIE 2021

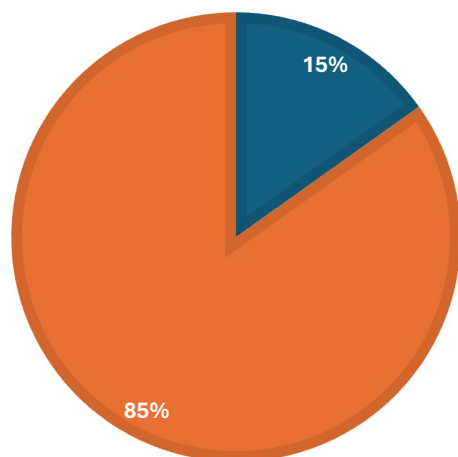

ABONNÉS MENSUALISÉS RÉGIE 2024

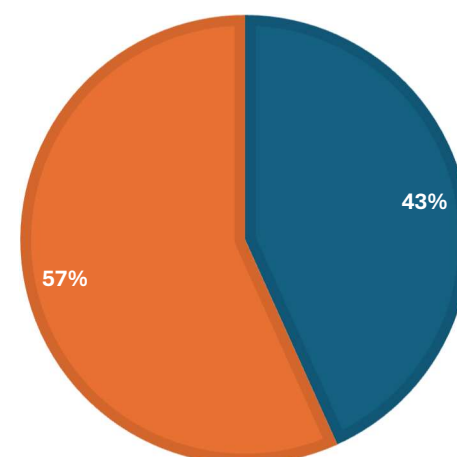

Sur le total des abonnés gérés en régie, la part des mensualisés est passée de **15%** en 2021 à **43%** en 2024 démontrant les efforts de la Régie pour encourager ce mode de paiement facilitant la facturation pour les deux parties.

La consommation moyenne

Commune	Consommation moyenne par abonné m³/an (*)				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	58,88	66,98	65,46	60,35	60,04
AUBRIVES	81,68	74,72	71,79	72,14	72,74
CHOOZ	292,77	306,40	286,04	281,11	229,11
FEPIN	88,48	75,43	68,74	62,65	62,99
FOISCHES	315,32	219,57	315,91	228,29	238,08
FROMELENNES	90,98	92,66	99,55	84,28	86,91
FUMAY	81,84	87,98	100,75	79,67	84,11
GIVET	121,51	124,73	133,75	122,85	127,99
HAM SUR MEUSE	113,99	93,46	83,10	96,85	94,06
HARGNIES	62,34	71,45	65,45	66,87	67,19
HAYBES	77,19	80,46	77,36	72,99	71,23
HIERGES	94,25	102,89	81,75	78,38	84,53
LANDRICHAMPS	82,17	89,72	73,86	74,27	75,90
MONTIGNY SUR MEUSE	42,24	46,10	49,73	49,32	42,30
RANCENNES-CHARNOIS	79,94	75,64	81,02	76,98	74,55
REVIN	80,19	80,60	85,78	75,58	89,54
VIREUX MOLHAIN	89,38	89,16	89,80	90,77	70,50
VIREUX WALLERAND	91,64	76,15	72,03	78,12	76,39
MOYENNE	108	103	105	97	94,90

(*) abonnés industriels et agricoles compris (CNPE pour Chooz et agriculteurs à Foisches).


Sur le territoire, la consommation moyenne est passée de 108 m³/an à 88 m³/an soit une **diminution de 14% ou de 13,1 m³/an/hab**, signe d'efforts commun de préservation de la ressource.

Activité clientèle


Commune	Compteurs en service				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	121	121	124	125	124
SIDEP AUBRIVES-FOISCHES	626	625	614	618	622
CHOOZ	427	425	415	421	423
FROMELENNES	464	464	447	455	456
FEPIN	151	136	149	149	137
FUMAY	1622	1611	1596	1620	1624
GIVET	2654	2660	2673	2673	2664
HAM SUR MEUSE	120	112	125	130	115
HARGNIES	288	283	286	288	282
HAYBES	921	922	920	925	928
HIERGES	122	101	131	132	132
LANDRICHAMPS	68	62	72	74	70
MONTIGNY SUR MEUSE	66	62	63	63	62
RANCENNES-CHARNOIS	369	368	374	377	380
REVIN	2807	2827	2781	2813	2790
VIREUX MOLHAIN	1051	990	987	988	974
VIREUX WALLERAND	1057	1031	1057	1009	1027
Total Régie	3 670	3 523	5 204	5 196	5 169
% Régie	28%	28%	41%	40%	40%
Total DSP	9 264	9 277	7 610	7 664	7 641
% DSP	72%	72%	59%	60%	60%
Total Général	12 934	12 800	12 814	12 860	12 810

En 2021 et 2022, la Régie a remplacé respectivement **14,8%** et **9,3%** de son parc de compteurs en installant des télérelevés. Cette proportion est amenée à de nouveau augmenter en 2025, 2026 et 2027 avec la récupération des communes de Chooz et de Fromelennes ainsi qu’une modernisation d’une partie des compteurs de Vireux-Molhain.

NOMBRE DE COMPTEURS EN SERVICE SELON LE MODE DE GESTION (2021)

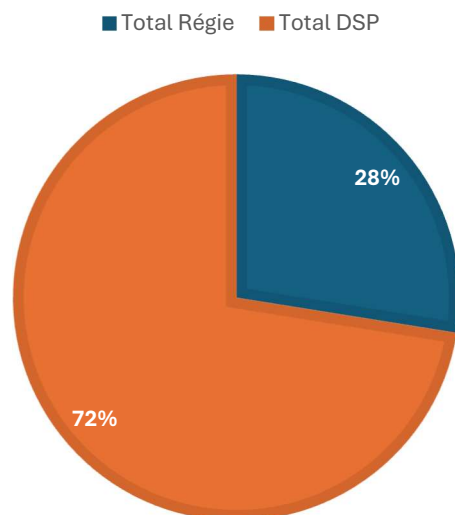

NOMBRE DE COMPTEURS EN SERVICE SELON LE MODE DE GESTION (2024)

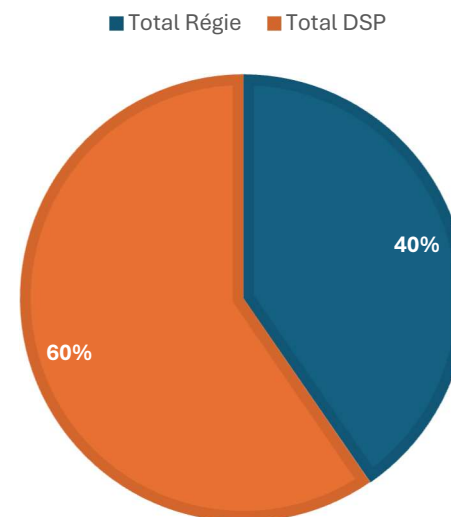

Entre 2021 et 2024, la part des compteurs gérés en régie est passée de **28%** à **40%** du parc total. La relève biannuelle des compteurs associée à un travail d'analyse des données avant facturation permet au consommateur de payer le prix le plus exact par rapport à sa consommation.

III. La gestion patrimoniale

1. L'inventaire des installations (Tableaux en annexes)

L'inventaire des installations (réservoirs, surpresseurs, unités de production et DUP) est disponible en annexe.

2. Travaux neufs

Seuls seront présentés les travaux de neufs de 2024 ; l'ensemble des travaux neufs est détaillé commune par commune depuis 2020 en annexe.

Anchamps

Année 2024 :

- Extension réseau AEP + Raccordement sur branchement existant Route de Revin
- Campagne d'analyses sur les PFAS

Aubrives-Foisches

Année 2024 :

- Renforcement de la conduite d'eau potable Rues de la Fontaine
- 515 ml de PE 90 16 B
- 9 branchements dn 25
- 2 ventouses triple fonction
- 2 vannes de sectionnement
- Une purge d'extrémité
- Sectorisation et remplacement stabilisateur de pression Cimetière rue Devouge
- Installation d'un transmetteur type DL4
- Stabilisateur de pression dn 60
- Débitmètre DN 60
- Ventouse DN 60
- Vannes de sectionnement

Renouvellement de branchements :

- 48 et 51 rue Sarail
- 24 rue du Marechal FOCH
- 1 rue du Père GEORGE
- 1 rue des Orfèvres

Campagne d'analyses sur les PFAS

Chooz

Année 2024 :

- Renouvellement compteur DN100 au forage 2
- Renouvellement pompe à acide usine
- Renouvellement de 5 branchements

Campagne d'analyses sur les PFAS

Fépin

Année 2024 :

- Installation d'un regard compteur en by pass rue François MITTERAND pour recherche de fuite sur la conduite de la gare.
- Renouvellement de la pompe doseuse de Chlore

Campagne d'analyses sur les PFAS

Fromelennes

Année 2024 :

Renouvellement vanne motorisée au réservoir de Flohimont

Fumay

Année 2024 :

- Réparation sur les têtes de puits siphonnés
- Marché pour le remplacement de 1 000 compteurs abonnés

Renouvellement de branchement :

- 30 et 11 rue des Rochette
- 79 rue Anatole France
- 174 rue Victor HUGO
- 80 rue des MARTYRS
- Rue des FUSILLES

Campagne d'analyses sur les PFAS

Givet

Année 2024 :

- Renouvellement de l'adoucisseur de l'injection de soude
- Renouvellement du générateur UV
- Rénovation de 10 vannes pneumatiques pour le lavage des filtres
- Renouvellement du compteur DN100 de la station du Moulin Boreux
- Renouvellement de 8 compteurs et création de 3 branchements
- Essai de Pompage sur les nouvelles ressources (Chooz et Mérivières)

Campagne d'analyses sur les PFAS

Ham sur Meuse

Année 2024 :

Campagne d'analyses sur les PFAS

Hargnies

Année 2024 :

Campagne d'analyses sur les PFAS

Hierges

Année 2024 :

Installation de 40 compteurs neufs

Haybes

Année 2024 :

- Renouvellement des 3 pompes du surpresseur ZI les Rivages
- Renouvellement déshumidificateur surpresseur
- Renouvellement des Sofrel DL4 secto Pont de Haybes, Rue de l'Espérance et forage
- 4 nouveaux branchements

Campagne d'analyses sur les PFAS

Landrichamps

Année 2024 :

- Campagne d'analyses sur les PFAS
- Transmetteur réservoir

Montigny sur Meuse

Année 2024 :

Pas de travaux neufs

Rancennes-Charnois

Année 2024 :

- Renouvellement Sofrel DL4 de la sectorisation Haut du Village
- Renouvellement de 18 branchements au Lotissement la Doreenne, Rancennes
- Renouvellement de 75 ml de réseau et de 4 branchements au Chemin des Prés, Rancennes

Revin

Année 2024

- Renouvellement compresseur air de service station Saint-Nicolas
- Renouvellement vanne pneumatique DN125 station Saint-Nicolas
- Renouvellement de 344 compteurs
- Installation de 3 débitmètres sur les sectorisations réservoir Sartrizon, Rue Jean Baptiste Clément et Orzy.

Campagne d'analyses sur les PFAS

Vireux-Molhain

Année 2024 :

- Installations des variateurs sur les 2 pompes de reprises 55 kw et création d'un asservissement sur la hauteur de Bâche pour éviter les coups de Bélier.
- Remplacement du transmetteur DL4 sur la sectorisation rue du GUE

Renouvellement de branchement :

- 56 rue Carnot
- 2 rue de la Jussière

Campagne d'analyses sur les PFAS

Vireux-Wallerand

Année 2024 :

- Pose d'une vanne 28 rue de Rognaque
- Remplacement (sous garantie) pompe 1 et 2 puits 3
- Démarrage du Chantier de conduite et branchement rue E GUYAUX et Chemin des JAURVIAT

Renouvellement de branchement :

- 31 Rue du Général de GAULLE,
- Ecole Maternelle

Campagne d'analyses sur les PFAS

3. Les volumes produits

Commune	Volumes produits en m³				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	10 778	9 851	9 199	8 882	8 189
AUBRIVES	115 716	100 841	90 273	81 688	85 966
FROMELENNES	Avec Givet	Avec Givet	avec Givet	avec Givet	avec Givet
CHOOZ	153 335	134 195	124 431	114 267	107 421
FEPIN	17 054	17 438	13 932	13 363	14 457
FUMAY	264 044	196 146	201 947	203 586	205 224
GIVET	382 669	394 195	382 589	386 674	402 470
HAM SUR MEUSE	18 278	16 873	14 737	16 171	15 110
HARGNIES	30 553	22 870	24 340	23 060	19 321
HAYBES	108 426	103 557	101 842	112 434	115 425
HIERGES	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain
LANDRICHAMPS	9 648	9 049	11 021	12 100	9 957
MONTIGNY SUR MEUSE	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain	Avec Vireux-Molhain
RANCENNES-CHARNOIS	Avec Chooz	Avec Chooz	Avec Chooz	Avec Chooz	Avec Chooz
REVIN	439 998	400 525	375 696	390 493	369 871
VIREUX MOLHAIN	261 951	211 602	120 534	96 951	93 394
VIREUX WALLERAND	156 479	147 428	171 592	136 431	133 612
Total Régie	620 457	535 952	657 575	580 132	575 273
% Régie	32%	30%	40%	36%	36%
Total DSP	1 348 472	1 228 618	984 558	1 003 868	995 187
% DSP	68%	70%	60%	63%	64%
Total Général	1 968 929	1 764 570	1 642 133	1 596 100	1 580 417

4. Les volumes facturés

Commune	Volumes facturés en m³ (abonnés + autres services)				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	7 301	8 104	8 117	7 544	7 565
AUBRIVES	41 982	37 511	35 967	36 144	36 444
CHOOZ	125 304	130 222	120 423	119 192	97 144
FEPIN	13 360	10 409	10 242	9 335	9 386
FOISCHES	35 316	25 031	36 330	26 710	27 855
FROMELENNES	41 941	43 089	45 594	38 599	39 543
FUMAY	132 747	141 559	160 791	129 065	132 985
GIVET	322 371	331 652	356 456	328 500	338 288
HAM SUR MEUSE	13 907	10 468	10 387	12 590	12 416
HARGNIES	18 327	19 649	18 719	19 259	19 418
HAYBES	71 019	74 026	71 168	67 518	65 889
HIERGES	11 498	10 495	10 709	10 346	11 327
LANDRICHAMPS	5 670	5 832	5 318	5 496	5 541
MONTIGNY SUR MEUSE	2 788	2 858	3 133	3 107	2 665
RANCENNES-CHARNOIS	29 497	27 759	30 301	29 023	28 330
REVIN	225 021	227 381	238 546	212 607	247 048
VIREUX MOLHAIN	93 942	87 909	88 635	89 685	69 869
VIREUX WALLERAND	96 860	81 707	76 139	78 824	77 078
Total régie	340 951	299 973	464 487	428 105	412 549
% régie	26%	24%	35%	35%	34%
Total DSP	947 900	975 688	862 488	795 439	816 242
% DSP	74%	76%	65%	65%	66%
Total général	1 288 851	1 275 661	1 326 975	1 223 544	1 228 791

5. L'inventaire des réseaux

Communes	Longueur totale du réseau en Km				Longueur canalisation distribution				Longueur branchements				Nombre de branchements			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	4,69	4,69	4,69	4,69	4,18	4,18	4,18	4,18	0,51	0,51	0,51	0,51	102	102	102	103
AUBRIVES FOISCHES	18,74	18,74	18,74	18,74	16,23	16,23	16,23	16,23	2,51	2,51	2,51	2,51	502	502	502	505
CHOOZ	18,8	18,9	18,9	18,36	15,28	15,28	15,28	15,29	3,033	3,06	3,06	3,07	536	537	537	538
FEPIN	4,56	4,56	4,56	4,56	4,08	4,08	4,08	4,08	0,48	0,48	0,48	0,48	96	96	96	96
FROMELENNES	15,4	15,4	15,4	15,417	8,717	8,717	8,717	8,717	6,7	6,7	6,7	6,7	534	535	535	535
FUMAY	48	48	48	48	29,88	29,88	29,88	29,88	15,1	15,1	15,1	15,1	1789	1792	1792	1794
GIVET	86,7	86,7	86,7	86,7	48,25	48,25	48,25	48,25	26,635	26,635	26,635	26,635	2577	2577	2577	2577
HAM SUR MEUSE	5,84	5,84	5,84	5,84	5,14	5,14	5,14	5,14	0,7	0,7	0,7	0,7	140	140	140	140
HARGNIES	8,12	8,12	8,12	8,12	5,5	5,5	5,5	5,5	1,37	1,37	1,37	1,37	274	274	274	276
HAYBES	30,4	30,4	30,4	30,4	18,83	18,83	18,83	18,83	8,488	8,498	8,498	8,498	999	999	1002	1002
HIERGES	6,865	6,865	6,865	6,865	6,38	6,38	6,38	6,38	0,485	0,485	0,485	0,485	97	97	97	97
LANDRICHAMPS	2,65	2,65	2,65	3,144	2,65	2,65	2,65	2,65				0,494	79	80	80	80
MONTIGNY SUR MEUSE	4,93	4,93	4,93	5,13	4,93	4,93	4,93	4,93				0,2	57	57	57	57
RANCENNES-CHARNOIS	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5	0,127	0,132	0,132	0,142	380	381	381	383
REVIN	72,7	72,7	72,7	72,7	43,32	43,32	43,32	43,32	28,002	28,002	28,002	28,002	3134	3134	3136	3136
VIREUX MOLHAIN	28,58	28,58	28,58	28,58	24,3	24,3	24,3	24,3	4,28	4,28	4,28	4,28	856	856	857	859
VIREUX WALLERAND	31,765	31,765	31,765	31,765	27,12	27,12	27,12	27,12	4,645	4,645	4,645	4,645	929	930	931	933
Total Régie	116,74	164,74	164,74	165,434	100,51	130,39	130,39	130,39	14,98	30,08	30,08	30,77	3 132	4 926	4 928	4 940
Total DSP	284,6	236,7	236,7	236,177	176,78	146,9	146,9	146,91	88,09	73,03	73,03	73,05	9 949	8 163	8 168	8 171
Total Général	401,34	401,44	401,44	401,611	277,29	277,29	277,29	277,3	103,07	103,11	103,11	103,82	13 081	13 089	13 094	13 111

6. L'indice de connaissance de gestion patrimoniale

L'obligation de réalisation d'un descriptif détaillé des ouvrages d'eau, tel que le définit l'article D.2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales répond à l'objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux.


Il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Depuis 2015, les services d'eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vu appliquer un doublement de la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau				Barème
Code VP	Partie A : Plan des réseaux (15 points)			
VP.236	Existence d'un plan des réseaux			10
VP.237	Mise à jour annuelle des réseaux			5
Code VP	Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques			
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres			
VP.240	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres			
Combinaison des variables VP238, VP239 et VP240	Informations structurelles complètes sur tronçon			15
VP.241	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations			15
Total des parties A et B				45
Code VP	Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)			
VP.242	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes			10
VP.243	Inventaire pompes et équipements électromécaniques			10
VP.244	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux			10
VP.245	Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique			10
VP.246	Inventaire secteur de recherche de pertes eau			10
VP.247	Localisation des autres interventions			10
VP.248	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations			10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux			5
Total				120

Commune	Indice de Connaissance de la Gestion patrimonial				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	91	91	91	91	91
AUBRIVES FOISCHES	90	91	91	91	91
CHOOZ	88	88	88	88	98
FEPIN	91	91	91	91	91
FROMELENNES	81	81	81	81	81
FUMAY	80	80	80	80	75
GIVET	81	81	81	81	81
HAM SUR MEUSE	90	91	91	91	91
HARGNIES	91	91	91	91	91
HAYBES	81	81	81	81	81
HIERGES	90	91	91	91	91
LANDRICHAMPS	81	91	91	91	91
MONTIGNY SUR MEUSE	90	91	91	91	91
RANCENNES-CHARNOIS	81	81	81	81	50
REVIN	85	85	85	85	85
VIREUX MOLHAIN	90	91	91	91	91
VIREUX WALLERAND	90	91	91	91	91
Moyenne Régie	89	91	90	90	90
Moyenne DSP	82	82	83	83	79
Moyenne Générale	86	87	86	86	84

Comparaison de l'indice de Connaissance de Gestion Patrimoniale selon le mode de gestion (2024)

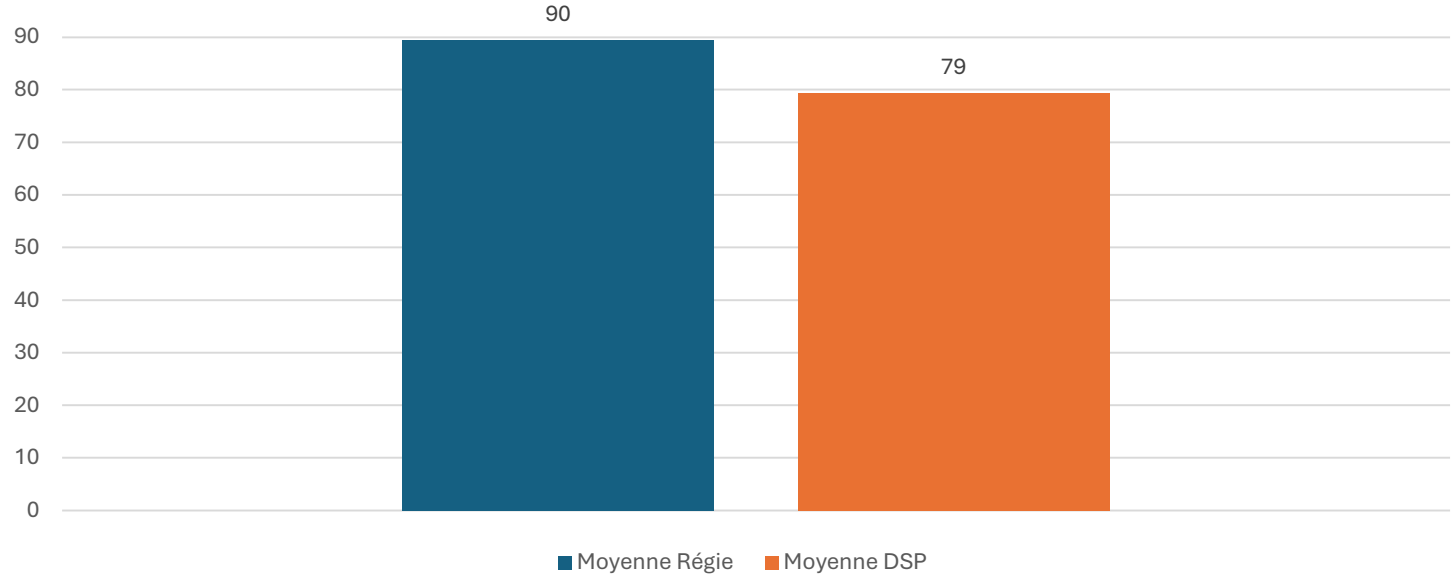


L'indice de connaissance moyen pour les communes gérées en régie est de 90/120, attestant de l'avancée du Système d'Information Géographique (SIG) de la Régie.

7. Gestion du patrimoine

Année 2024					
Commune	Nombre de Recherche de Fuites	Nombre de fuite Branchement	Nombre de fuite compteur	Nombre de fuite sur équipement	Nombre de fuite conduite
ANCHAMPS	2	0	1	0	0
AUBRIVES	9	11	6	0	5
FROMELENNES	4	2	1	0	0
CHOOZ	4	1	0	1	0
FOISCHES	4	0	3	0	0
FEPIN	6	3	0	0	1
FUMAY	13	4	0	1	6
GIVET	24	7	2	0	2
HAM SUR MEUSE	3	0	1	0	1
HARGNIES	1	0	1	0	0
HAYBES	10	7	3	1	0
HIERGES	2	0	2	0	3
LANDRICHAMPS	5	0	0	1	0
MONTIGNY SUR MEUSE	2	1	0	0	0
RANCENNES-CHARNOIS	5	0	1	0	1
REVIN	27	32	18	0	3
VIREUX MOLHAIN	11	0	7	0	0
VIREUX WALLERAND	15	2	6	0	5
Régie	73	17	24	1	15
Délégataire	74	53	25	3	12
Total	147	70	49	4	27

La recherche de fuites est un élément déterminant afin de maintenir un rendement élevé et un Indice Linéaire de Pertes (ILP) faible, indicateurs de performance qui rentrent en compte dans le prix de l'eau *via* le coefficient de performance. La Régie investi de nombreux moyens financiers et humains afin de réduire au maximum les pertes sur le réseau (**augmentation de 43% des recherches de fuites régie entre 2023 et 2024**) ;

Nombre de recherche de fuites		
	2023	2024
ANCHAMPS	0	2
AUBRIVES	3	9
FROMELENNES	7	4
CHOOZ	5	4
FOISCHES	0	4
FEPIN	1	6
FUMAY	23	13
GIVET	24	24
HAM SUR MEUSE	0	3
HARGNIES	0	1
HAYBES	10	10
HIERGES	0	2
LANDRICHAMPS	1	5
MONTIGNY SUR MEUSE	0	2
RANCENNES-CHARNOIS	6	5
REVIN	43	27
VIREUX MOLHAIN	3	11
VIREUX WALLERAND	6	15
Régie	37	73
Délégataire	95	74
Total	132	147

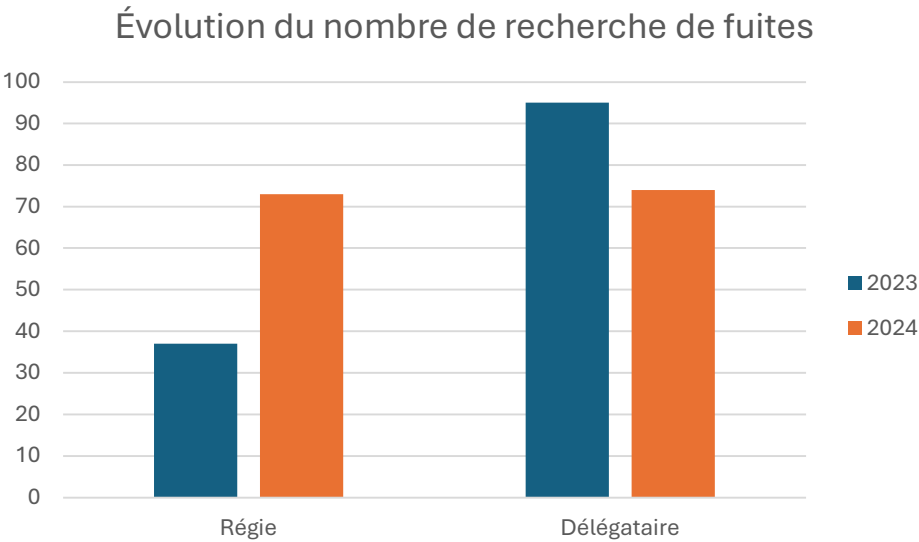

La liste des réparations de fuites compteurs, branchements, équipements et conduites pour toutes les communes depuis 2020 est disponible en annexe.

8. Télégestion des installations et interventions

La télégestion permet une surveillance et une gestion à distance 24/24h des installations, notamment grâce au personnel d'astreinte.

Anchamps	Nombre d'alarmes
Pompage	22
Total	22

Aubrives	Nombre d'alarmes
Pompage	20
Réservoir	53
Sectorisation Chemin SNCF	12
Sectorisation Mairie	5
Total	90

Foisches	Nombre d'alarmes
Réservoir	37
Sectorisation Géserie	7
Total	44

Fépin	Nombre d'alarmes
Pompage	82
Réservoir	74
Total	156

Fumay	Nombre d'alarmes
Pompage	26
Réalimentation	11
Réservoir	63
Sectorisation Gendarmerie	10
Total	110

Ham-Sur-Meuse	Nombre d'alarmes
Pompage	5
Réservoir	31
Total	36

Hargnies	Nombre d'alarmes
Pompage	143
Total	143

Hierges	Nombre d'alarmes
Accélérateur	10
Réservoir	7
Total	17

Landrichamps	Nombre d'alarmes
Pompage	844
Total	844

Vireux-Molhain	Nombre d'alarmes
Pompage	38
Réservoir	41
Sectorisation Camp Romain	4
Sectorisation Najauge	9
Sectorisation Charmont	15
Sectorisation Stree	11
Sectorisation Gué	8
Sectorisation ZA Chemin du Herdal	5
Total	131

Vireux-Wallerand	Nombre d'alarmes
Pompage	13
Réservoir	23
Total	36

Au total, **1629** alarmes ont été relevées pour les installations d'eau potable gérées en régie par l'outil de supervision en 2024.

Nombre d'interventions ou de tournées sur les usines 2024 :

Année 2024			
	Total interventions	Interventions Abonnés	Tournée usines
ANCHAMPS	59	7	52
AUBRIVES-FOISCHES	173	121	52
FROMELENNES	30	30	
CHOOZ	6	6	
FEPIN	59	7	52
FUMAY	59	7	52
GIVET	205	205	
HAM SUR MEUSE	71	19	52
HARGNIES	61	9	52
HAYBES			
LANDRICHAMPS	55	3	52
RANCENNES-CHARNOIS	16	16	
REVIN	551	551	
VIREUX MOLHAIN - MONTIGNY SUR MEUSE - HIERGES	120	68	52
VIREUX WALLERAND	71	19	52
Ensemble	1536	1068	468

IV. La performance et l'efficacité opérationnelle du service

1. La qualité de l'eau

La qualité de l'eau distribuée constitue l'enjeu prioritaire de performance des services.


Commune	Mesure de Chlore en continu					Nombre de mesure d'autocontrôle					Taux de conformité Bactériologique					Taux de conformité physico-chimique				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	Non	Non	Non	Non	Non	36	12	12	52	-	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
AUBRIVES	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	55	26	24	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
FOISCHES	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	34	26	12	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
FROMELENNES	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	0	0	9	8	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CHOOZ	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	40	40	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%
FEPIN	Non	Non	Oui	Oui	Oui	55	52	24	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
FUMAY	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	16	16	12	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%
GIVET	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	72	72	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
HAM SUR MEUSE	Non	Non	EC	Oui	Oui	55	52	24	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%
HARGNIES	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	60	24	24	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	100%
HAYBES	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	48	48	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%	100%	100%
HIERGES	Non	Non	EC	Oui	Oui	25	12	12	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
LANDRICHAMPS	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	50	24	24	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
MONTIGNY SUR MEUSE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	20	12	12	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RANCENNES-CHARNOIS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	24	24	8	8	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REVIN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	76	76	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VIREUX MOLHAIN	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	36	12	12	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VIREUX WALLERAND	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	65	24	12	52	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

D'après les rapports annuels de l'ARS sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, toutes les communes présentent un **indicateur global de qualité de A** (notation de A à D).

2. Le rendement des réseaux

Commune	Rendement du réseau de distribution (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	70,8	84	93	85	93
SIDEP AUBRIVES FOISCHES	67,2	66	78	78	77
FROMELENNES	82,1	83,1	82,1	76,8	77,4
CHOOZ	98	97,6	98,9	99,6	92,8
FEPIN	78,6	74,3	78,6	83	77
FUMAY	56,3	77,1	82,3	77,5	79,5
GIVET	92,8	88	91,3	88	87,2
HAM SUR MEUSE	76,4	72,4	74,6	81,7	82,7
HARGNIES	59,2	84	84,2	85,5	99,7
HAYBES	71,8	75,5	78	64,5	61,7
HIERGES	64,6	73	75	83	85
LANDRICHAMPS	58	61	55	51	63
MONTIGNY SUR MEUSE	85,2	71	75	88	89
RANCENNES-CHARNOIS	76,9	72,6	69,1	72,9	79,2
REVIN	56,3	57,9	81,3	58,6	74,2
VIREUX MOLHAIN	43,8	54	90	94	94
VIREUX WALLERAND	55	55	50,2	62,9	63,7
Moyenne Régie	65,88	69,47	75,99	81,66	82,15
Moyenne DSP	76,31	78,83	83,45	76,73	78,75
Moyenne Générale	70,18	73,32	78,62	78,12	80,95

Évolution du rendement moyen du réseau de distribution depuis 2020

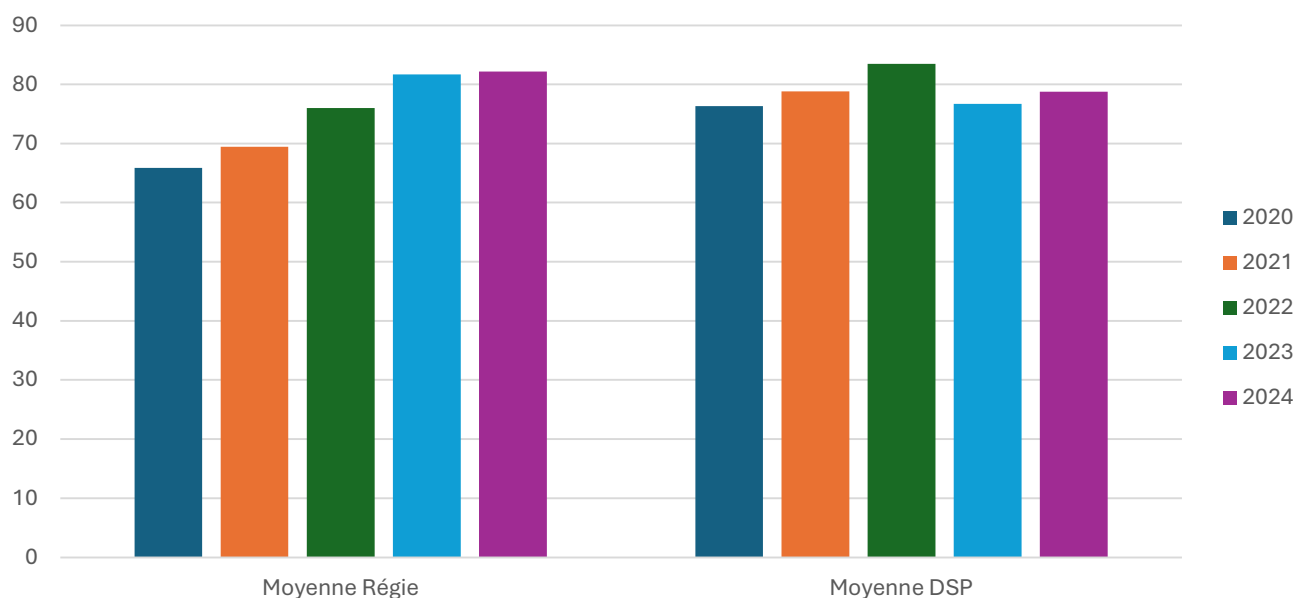


Entre 2020 et 2024, le **rendement annuel moyen** pour les communes gérées en régie est **strictement croissant**, passant de 65,88 à 82,15% soit une augmentation du rendement de 20% ou de 16 points.

3. L'indice linéaire de perte

Commune	Indice linéaire de perte en m³/km/j				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	2,19	1,02	0,41	0,85	0,38
SIDEP AUBRIVES FOISCHES	5,99	5,77	3,29	3,09	3,32
CHOOZ	2,80	1,00	N/A	N/A	1,39
FEPIN	4,24	3,01	2,01	1,53	2,23
FROMELENES	3,13	3,10	3,37	4,03	3,94
FUMAY	10,60	4,10	3,16	3,18	3,36
GIVET	1,60	2,70	1,90	2,62	2,90
HAM SUR MEUSE	2,30	2,39	1,94	1,57	1,40
HARGNIES	5,10	1,44	1,75	1,67	0,03
HAYBES	4,40	3,70	3,26	5,81	6,83
HIERGES	2,73	1,94	1,65	0,95	0,89
LANDRICHAMPS	4,10	3,56	5,18	6,11	3,82
MONTIGNY SUR MEUSE	0,20	0,72	0,58	0,21	0,18
RANCENNES-CHARNOIS	2,20	2,50	2,99	2,50	1,72
REVIN	12,90	11,60	4,44	10,23	6,03
VIREUX MOLHAIN	16,60	13,11	3,54	2,40	0,67
VIREUX WALLERAND	12,87	12,08	15,39	9,73	8,86
Moyenne Régie	5,63	4,5	3,69	2,84	2,29
Moyenne DSP	5,38	4,1	3,19	5,04	3,80
Moyenne Générale	5,53	4,34	3,52	3,53	2,82

Évolution de l'ILP moyen depuis 2020

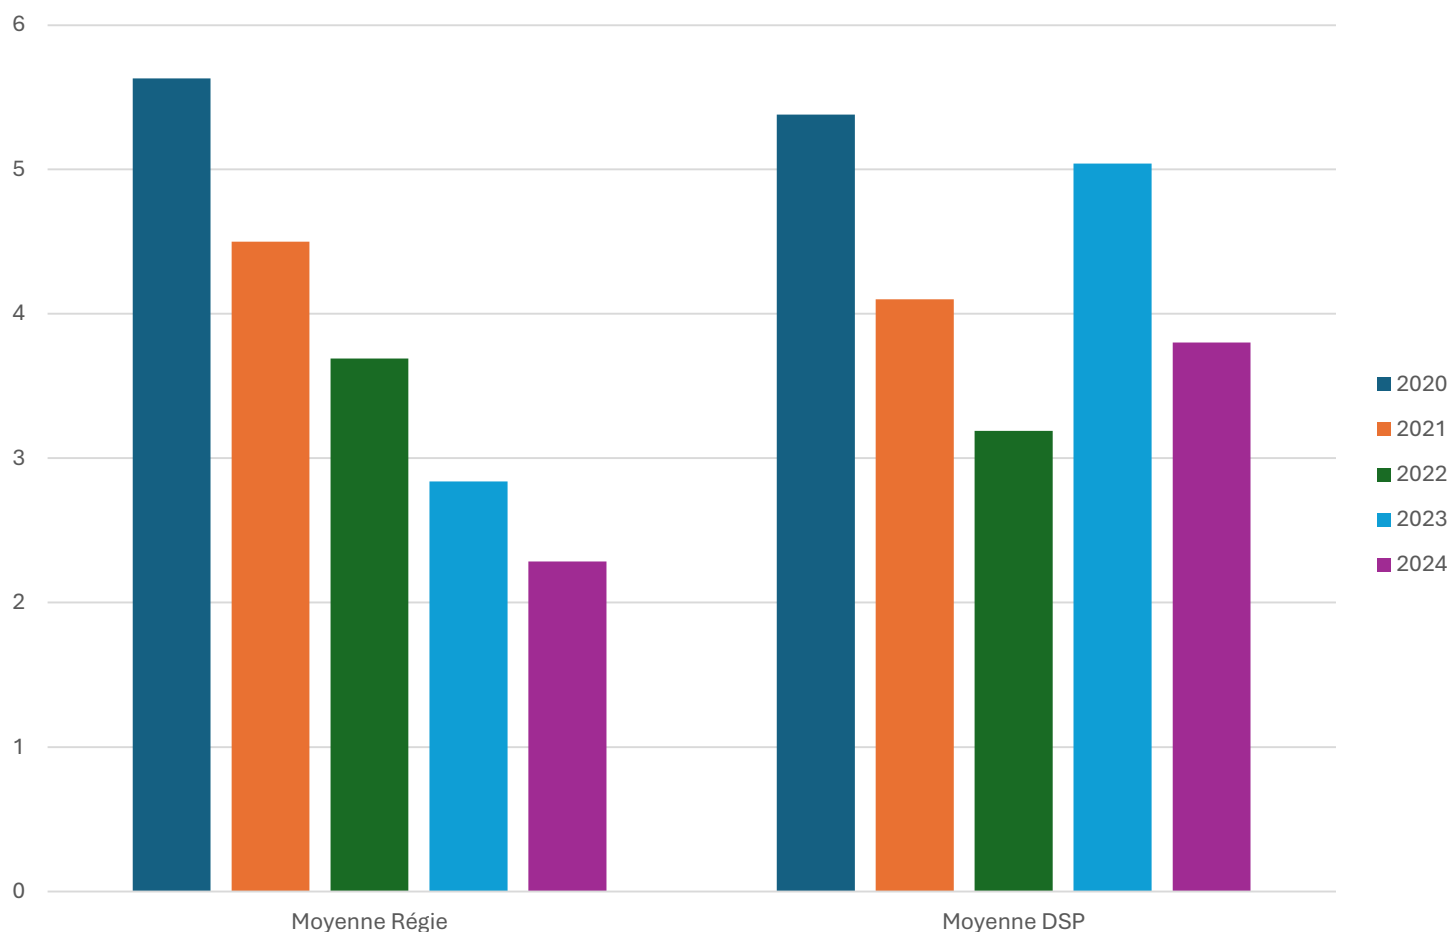


Inversement au rendement, **l'ILP est strictement décroissant** pour les communes gérées en régie entre 2020 et 2024, passant de 5,63 à 2,29 m³/km/j soit une diminution de 59%.

Ces chiffres témoignant des efforts effectués en recherches et réparations de fuites années après années.

4. Le bilan énergétique

Communes	Consommation en kWh				
	2020	2021	2022	2023	2024
ANCHAMPS	5 486	5 185	8 606	3 996	5 884
SIDEP AUBRIVES-FOISCHES	83 165	74 278	64 796	58 108	60 627
FROMELENNES	1 518	0	610	565	569
CHOOZ	114 092	104 961	105 143	81 009	79 624
FEPIN	18 271	25 492	8 263	9 995	12 699
FUMAY	234 520	183 607	125 514	190 594	156 335
GIVET	177 020	192 617	178 784	182 942	159 895
HAM SUR MEUSE	8 540	7 376	10 307	15 429	10 689
HARGNIES	15 600	13 200	14 823	6 463	5 928
HAYBES	81 451	82 371	74 445	78 731	82 794
HIERGES	7 290	7310	7 192	17 400	10 109
LANDRICHAMPS	2 553	2437	2 539	2 940	2 656
MONTIGNY SUR MEUSE	0	0	0	0	0
RANCENNES-CHARNOIS	33 660	26 740	25 851	26 603	24 530
REVIN	368 969	310 009	310 500	295 309	243 541
VIREUX MOLHAIN	177 175	162 782	79 614	72 753	101 019
VIREUX WALLERAND	116 260	109 938	105 371	83 216	82 885
Total Régie	434 340	407 998	427 025	460 894	448 831
Total DSP	1 011 230	900 305	695 333	665 159	590 953
Total Général	1 445 570	1 308 303	1 122 358	1 126 053	1 039 784

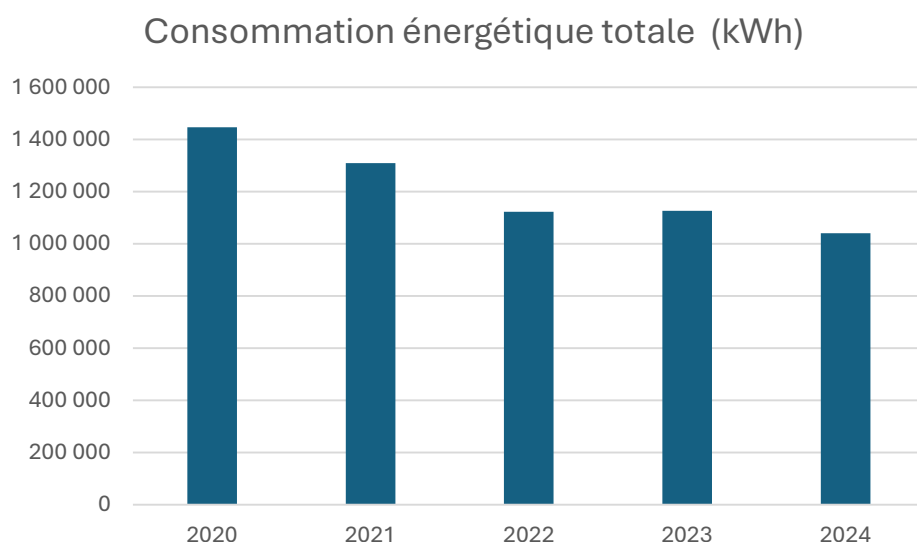

Entre 2020 et 2024, la consommation en eau a baissé de 23% tandis que la **consommation énergétique a baissé de 28%**, signe des efforts engagés par la Régie pour produire plus efficacement.

V. Actualité réglementaire 2024

L'année 2024 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants pour les services publics d'eau et d'assainissement. Cette synthèse présente les principales évolutions à connaître pour les années 2025 et suivantes. Une version plus générale est disponible en annexe.

1. Réforme des redevances des agences de l'eau

Cadre général

La loi de finances 2024 acte une réforme majeure des redevances, applicable dès 2025 pour les 12e programmes (2025-2030).

Principales suppressions

- Redevance pollution non-domestique
- Redevance modernisation des réseaux de collecte (domestique et non-domestique)
- Prime pour performance épuratoire
- Doublement "Grenelle" de la redevance de prélèvement

Nouvelles redevances

- **Redevance pour consommation d'eau potable** (payée par les abonnés)
- **Deux redevances sur la performance des services** (due par les autorités organisatrices) :
 - Performance des services d'eau (pertes, gestion patrimoniale)
 - Performance des services d'assainissement (conformité, autosurveillance, efficacité)

Mise en œuvre

- **2025** : possibilité de reporter les redevances sur facture via contre-valeur (coeff. 0,2 eau / 0,3 assainissement)
- **2026** : modulation réelle selon performances 2024

Textes publiés en 2024

- Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024
- Arrêtés du 5 juillet 2024 (3 arrêtés)
- Arrêté du 2 octobre 2024

2. Repérage de l'amiante avant travaux (RAT)

Contexte réglementaire (RAT)

Arrêté du 4 juin 2024.

Points clés

- Concerne enrobés routiers, réseaux, ouvrages de génie civil

- Application **au 1er juillet 2026**
- Mise à jour obligatoire du dossier de traçabilité
- Exemptions : urgence ou données déjà connues

3. Prévention des endommagements de réseaux

Évolutions réglementaires de réseaux

Décret n° 2024-1022 et arrêté du 23 décembre 2024.

Nouvelles échéances

- **2026** : Classe A obligatoire pour réseaux sensibles et non-sensibles en zone urbaine
- **2032** : Classe A généralisée

4. Résilience des services et cybersécurité

Directives européennes et constats nationaux

Projet de loi en cours (transposition directives 2022/2557 et 2022/2555 - NIS2).

Constat ANSSI (novembre 2024)

- 31 compromissions dans le secteur eau/assainissement depuis 2021
- Impacts attendus : financiers et organisationnels

5. Qualité de l'eau – Mise en œuvre de la directive EDCH 2020/2184

Principales obligations 2020/2184

Directive entrée en vigueur ; transposition fin 2022.

Dispositions majeures

- Renforcement des normes de qualité (7 nouveaux paramètres dont PFAS = 0,1 µg/L)
- Renforcement du rôle du service d'eau : **plan de surveillance permanent**
- Contrôle ARS pleinement opérationnel en 2026
- Obligation des **PGSSE** : échéances 2027 (ressource) et 2029 (production/distribution)

6. PFAS et nouveaux paramètres réglementés

Gestion du risque sanitaire : réglementations et gestion du risque

Instruction DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024.

Points clés

- Obligation d'information en cas de non-conformité

- Campagne exploratoire Anses (34 PFAS dont TFA)
- Lignes directrices techniques publiées au JOUE (août 2024)

7. Métabolites de pesticides : évolutions scientifiques et réglementaires

Avis et recommandations 2024 : évolutions 2024

Avis Anses (mai et août 2024)

- R417888 (chlorothalonil) : pertinent
- R471811 : valeur sanitaire indicative = 0,9 µg/L
- Métabolites de la chloridazone : valeurs sanitaires fixées (11 et 110 µg/L)

Rapport IGEDD – CGAAER – IGAS (nov. 2024)

- Constat alarmant sur la contamination des captages
- Vers une harmonisation européenne de la pertinence des métabolites

À venir en 2025

- Arrêté sur la définition des captages sensibles et obligations associées (plans d'action)